ATHENA KIT elite

☐ Cod. 3375A/2
☐ Cod. 3385A/2
☐

Collegamento base kit - Default connection for kit - Connexions basique pour kit - Conexión básica para kit - Ligação básica para kit
3385A/2 - 3375A/2

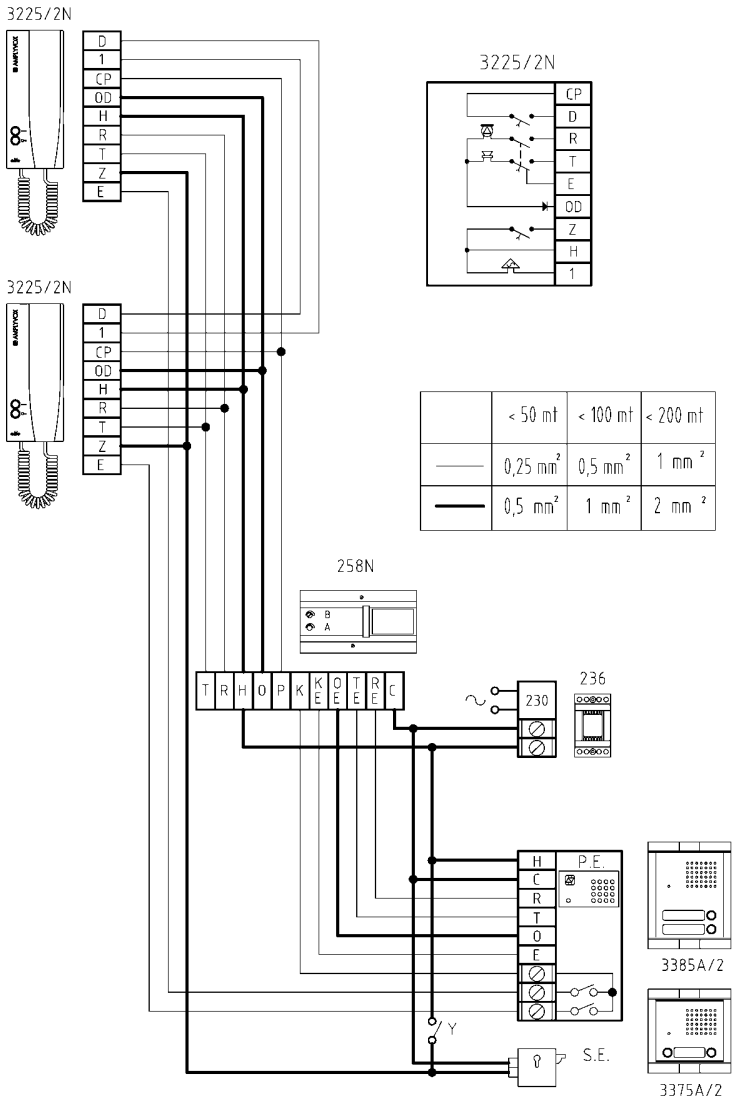

L'impianto deve essere collegato secondo lo schema - The equipment must be installed according to the diagram - L'installation doit être installée en suivant le schéma
Für die richtige Installation befolgen Sie bitte die Hinweise aus dem Prinzipschema - La instalación debe ser realizada conforme al esquema
Efectuar a instalação segundo o esquema de ligação - Τα υλικά πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με το διάγραμμα. يجب تركيب الأجهزة حسب المخطط

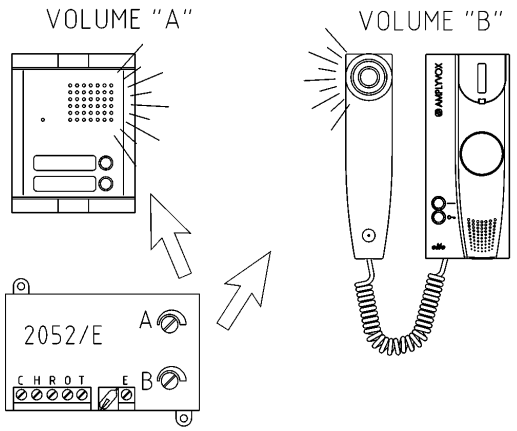

Y: Pulsante apri porta - Door opener button - Poussoir ouvre porte
Pulsador de abrepuerta - Botão de abertura da porta

S.E.: Serratura elettrica - Electric lock - Serrure électrque - Cerradura eléctrica - Trinco eléctrico 12Vca - 18VA

Suoneria addizionale - Additional buzzer - Sonnerie additionelle
Repetidor de llamada - Repetidor de chamada

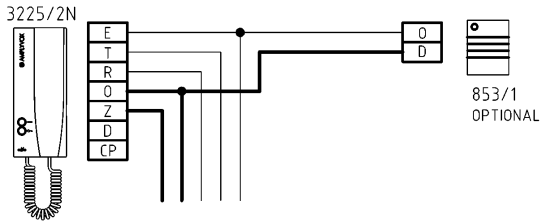

OPTIONALS - OPCIONAIS

Relè serratura - Electric lock relay - Relais pour la gâche électrique
Relé cerradura eléctrica - Relé para trinco eléctrico

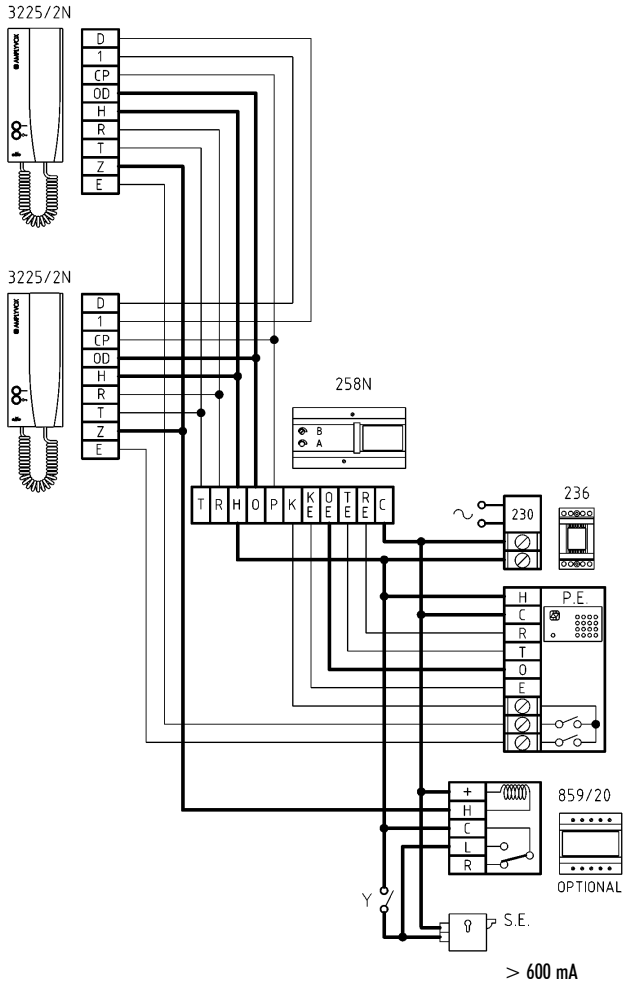

> 600 mA

AMPLYVOX

AMPLYVOX S.p.A.
Via G. Di Vittorio, 7
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel ++39 02 92 106 321
Fax ++39 02 92 107 983

www.amplyvox.com
sales-dept@amplyvox.com